



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

УТВЕРЖДЕН

ЭКРА.00035-01 31 01-ЛУ

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА MODBUS
В ТЕРМИНАЛАХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
СЕРИИ ЭКРА 200**

Описание применения

ЭКРА.00035-01 31 01

Листов 12/с.23

2015

Изменение 2

Авторские права на данную документацию принадлежат ООО НПП "ЭКРА" (г. Чебоксары).

Снятие копий или перепечатка разрешается только по согласованию с разработчиком.

АННОТАЦИЯ

Протокол ModBus (далее – протокол) предназначен для организации связи между цифровыми устройствами. Протокол реализован в двух формах: Modbus/RTU и Modbus TCP/IP.

Настоящее описание применения протокола ModBus (Modbus/RTU и Modbus TCP/IP) распространяется на:

- терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200 (в том числе исполнения для атомных станций) (далее – терминал);
- шкафы типов ШЭ1110 (ШЭ1110А), ШЭ1110М (ШЭ1110АМ), ШЭ1111 (ШЭ1111А, ШЭ1111АИ), ШЭ1112 (ШЭ1112А), ШЭ1113 (ШЭ1113А) на базе терминала серии ЭКРА 200;
- шкафы серии ШЭЭ 200 (в том числе исполнения для атомных станций) (далее – шкаф).

В терминалах/шкафах протокол Modbus используется для получения значений дискретных и аналоговых данных, а также для синхронизации времени терминала/шкафа.

В настоящем описании применения приведены функции протокола ModBus для получения информации от терминалов серии ЭКРА 200, выступающих в качестве ведомого устройства (Server).

Основные параметры и принцип действия терминала, описание работы с терминалом приведены в руководстве по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ «Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200».

В документе приняты следующие обозначения:

- все числа, начинающиеся с префикса 0x, имеют шестнадцатеричный формат числа.
- все числа, начинающиеся с префикса 0 и без префикса, имеют десятичный формат числа.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение протокола	8
2 Условия применения	9
3 Описание основных функций протокола	10
3.1 Функция 03 (0x03). Чтение внутренних регистров	10
3.2 Функция 16 (0x10). Запись нескольких регистров.....	11
3.3 Функция 17 (0x11). Получение информации об адресуемом устройстве	15
3.4 Чтение аналоговых входов	16
3.5 Алгоритм чтения регистратора.....	19

1 Назначение протокола

1.1 Протокол ModBus используется в терминалах/шкафах для получения значений дискретных и аналоговых данных, а также для синхронизации времени терминала/шкафа.

1.2 Перечень функций, поддерживаемых терминалами/шкафами, работающими по протоколу ModBus, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень стандартных функций протокола

Номер функции	Наименование функции
03 (0x03)	Чтение внутренних регистров
16 (0x10)	Запись нескольких регистров (синхронизация времени) Запись нескольких регистров (синхронизация времени в BCD формате) Удаленный сброс
17 (0x11)	Получение информации об адресуемом устройстве

1.3 Получение актуальной карты памяти с адресами сигналов приведено в инструкции по формированию списка сигналов по протоколам связи ЭКРА.650321.019 И «Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200».

2 Условия применения

2.1 Протокол Modbus/RTU на основе физического интерфейса RS-485 является много-точечным – одно ведущее устройство может связываться с множеством ведомых устройств по одной и той же линии связи. По этой причине каждое отдельное ведомое устройство должно иметь уникальный идентификатор – адрес устройства. Этот адрес должен быть уникальным в пределах данной сети связанных устройств. В случае дублирования адреса данные от ведущего устройства будут попадать на несколько ведомых устройств, следовательно, будут приходить несколько ответов, идентифицировать источники которых будет невозможно. Таким образом возникает коллизия (ошибка). Адрес устройства может иметь значение от 1 до 247. Значение 0 используется как широковещательный адрес без обратного подтверждения.

2.2 Протокол Modbus TCP/IP на основе физического интерфейса Ethernet использует соединение типа «точка-точка».

2.3 Условия применения протоколов Modbus/RTU и Modbus TCP/IP приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Условия применения протокола

Параметр	Modbus/RTU	Modbus TCP/IP
Тип интерфейса	2-х проводный RS-485	Fast Ethernet RJ45
Тип разъема	Розетка MC	RJ45, MT-RJ
Скорость	(9600 – 115200) бит/с	–
Максимальное расстояние передачи	1000 м	100 м
Топология	Шина	Звезда
Адрес	1 – 247	1 – 247
Биты данных	8	–
Четность	Нет	–
Стоп бит	1	–

3 Описание основных функций протокола

В данном разделе приведено описание основных функций протокола ModBus, поддерживаемых терминалом.

3.1 Функция 03 (0x03). Чтение внутренних регистров

3.1.1 Функция позволяет пользователю получать двоичное содержимое 16-ти разрядных регистров адресуемого терминала/шкафа. Широковещательный режим не поддерживается. Помимо полей адреса терминала/шкафа и функции, сообщение требует, чтобы информационное поле содержало номер (адрес) первого запрошенного регистра и число регистров для чтения.

3.1.2 Адресация позволяет получить за каждый запрос до 125 регистров. Регистры нумеруются с нуля. Допустимые значения для запроса данных представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Допустимые значения для запроса

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x03
Адрес первого регистра	2	0x0000 – 0xFFFF
Количество регистров	2	0x0001 – 0x007D

3.1.3 Адресуемый терминал/шкаф посылает в ответ свой адрес, код выполненной функции и информационное поле (см. таблицу 4). Информационное поле содержит 1 байт, описывающий количество возвращаемых байт данных. Длина каждого регистра данных – 2 байт. Первый байт данных в посылке является старшим байтом регистра, второй – младшим. Если требуется получить значение более чем 125 регистров, то необходимо выполнить несколько последовательных запросов.

Таблица 4 – Допустимые значения для ответа

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x03
Количество байт данных	1	2 x N*
Значение регистров	N* x 2	0x0000 – 0xFFFF
* Количество регистров.		

3.1.4 В таблице 5 приведен вариант ответа терминала/шкафа в случае ошибки.

Таблица 5 – Допустимые значения для ответа в случае ошибки

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Функция	1	0x83
Код ошибки	1	02 или 03
Примечание – «02» – недопустимый адрес в поле данных, «03» – недопустимое значение в поле данных.		

3.1.5 Пример запроса и ответа на чтение регистров с адресами 108 – 110 приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Пример запроса и ответа на чтение регистров с адресами 108 – 110

Запрос		Ответ	
Имя поля	(Hex)	Имя поля	(Hex)
Функция	0x03	Функция	0x03
Адрес первого регистра (ст.)	0x00	Количество байт данных	0x06
Адрес первого регистра (мл.)	0x6B	Значение регистра 108 (ст.)	0x02
Количество регистров (ст.)	0x00	Значение регистра 108 (мл.)	0x2B
Количество регистров (мл.)	0x03	Значение регистра 109 (ст.)	0x00
		Значение регистра 109 (мл.)	0x00
		Значение регистра 110 (ст.)	0x00
		Значение регистра 110 (мл.)	0x64

Содержимое регистра 108 представлено как две байтовые величины «02 2B» в шестнадцатеричном формате или 555 в десятичном формате. Содержимое регистров 109 и 110 равны «00 00» и «00 64» в шестнадцатеричном виде или 0 и 100 в десятичном соответственно.

3.2 Функция 16 (0x10). Запись нескольких регистров

3.2.1 Запись нескольких регистров (синхронизация времени в BCD формате)

3.2.1.1 Данное сообщение меняет содержимое четырех 16-ти разрядных регистров опрашиваемого терминала/шкафа. Количество записываемых регистров равно четырем. Если в качестве адреса терминала/шкафа используется адрес, равный 0, то содержимое поля данных записывается во все терминалы/шкафы (широковещательный режим). Допустимые значения для запроса данных приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Допустимые значения для запроса

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	0 – 247
Функция	1	0x10
Адрес первого регистра	2	0x0004

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Количество регистров	2	0x0004
Количество байт данных	1	0x08
Данные	N [*] x 2	0x0000 – 0xFFFF
<hr/> <p>* Количество регистров.</p>		

3.2.1.2 Адресуемый терминал/шкаф посылает в ответ свой адрес, код выполненной функции и информационное поле (см. таблицу 8). Информационное поле содержит 4 байт: адрес первого регистра – всегда равен 0x0004 (2 байт) и количество регистров – равно 0x0004 (2 байт).

Таблица 8 – Допустимые значения для ответа

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x10
Адрес первого регистра	2	0x0004
Количество регистров	2	0x0004
Примечание – Ответ не возвращается при широкополосном запросе.		

3.2.1.3 Вариант ответа терминала/шкафа в случае ошибки приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Допустимые значения для ответа в случае ошибки

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x90
Код ошибки*	1	02 или 03
<hr/> <p>* Возможная причина ошибки: запрет синхронизации по интерфейсу. Примечания 1 Ответ не возвращается при широкополосном запросе. 2 «02» – недопустимый адрес в поле данных, «03» – недопустимое значение в поле данных.</p>		

3.2.1.4 При использовании аппаратной синхронизации времени (импульсная синхронизация) необходимо время по протоколу передавать на 1 с больше текущего времени.

Пример запроса и ответа на запись четырех регистров приведен в таблице 10.

Таблица 10 – Пример запроса и ответа на запись четырех регистров

Запрос		Ответ	
Имя поля	(Hex)	Имя поля	(Hex)
Функция	0x10	Функция	0x10
Адрес первого регистра (ст.)	0x00	Адрес первого регистра (ст.)	0x00
Адрес первого регистра (мл.)	0x04	Адрес первого регистра (мл.)	0x00
Количество регистров (ст.)	0x00	Количество регистров (ст.)	0x00
Количество регистров (мл.)	0x04	Количество регистров (мл.)	0x04

Запрос		Ответ	
Имя поля	(Hex)	Имя поля	(Hex)
Количество байт данных	0x08		
Значение регистра 0 (ст.)	0x00		
Значение регистра 0 (мл.)	0x00		
Значение регистра 1 (ст.)	0x01		
Значение регистра 1 (мл.)	0x11		
Значение регистра 2 (ст.)	0x06		
Значение регистра 2 (мл.)	0x10		
Значение регистра 3 (ст.)	0x00		
Значение регистра 3 (мл.)	0x00		
Примечание – Запрос синхронизации необходимо посылать в диапазоне от 100 до 900 мс.			

3.2.1.5 По данному запросу в терминале/шкафу с заданным адресом будет установлено время и дата в соответствии со значением регистров.

3.2.1.6 Формат представления времени и даты показан в таблице 11.

Таблица 11 – Формат представления времени и даты

Слово	Формат числа	Старший байт	Младший байт
0	BCD	Минута	Секунда
1	BCD	День	Час
2	BCD	Год	Месяц
3	HEX	Миллисекунды	

Время считается от 1 января 2000 года 00:00:00:000.

Диапазон значений: секунда = 0 – 59, минута = 0 – 59, час = 0 – 23, день = 1 – 31, месяц = 1 – 12, год = 0 – 99, миллисекунда = 0 – 999.

Синхронизация разрешена при установке флажка в пункте **Разрешение аппаратной синхронизации** в программе **АРМ-релейщика** (комплекс программ **EKRASMS-SP**).

Примечание – Более подробное описание синхронизации времени приведено в инструкции по настройке синхронизации времени ЭКРА.650321.012 И «Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200».

Если синхронизация прошла успешно, при первой синхронизации в регистраторе событий появится одно из следующих событий:

- Идет синхронизация через ModBus/RTU;
- Идет синхронизация через Modbus/TCP.

И одновременно в зависимости от используемого интерфейса связи один из следующих событий:

- Идет синхронизация через COM1;
- Идет синхронизация через COM2;
- Идет синхронизация через USB;
- Идет синхронизация через Ethernet.

3.2.2 Удаленный сброс

3.2.2.1 Данное сообщение меняет содержимое 16-ти разрядного регистра. Сообщение позволяет сбросить состояние терминала/шкафа аналогично нажатию кнопки **Съем сигнализации** на двери шкафа или сочетание кнопок «**F+0**» терминала/шкафа. Адрес регистра 0x0A.

3.2.2.2 Допустимые значения для запроса данных приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Допустимые значения для запроса

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	0 – 247
Функция	1	0x10
Адрес первого регистра	2	0x000A
Количество регистров	2	0x0001
Количество байт данных	1	0x02
Значение регистра	2	0x0001

3.2.2.3 Адресуемый терминал/шкаф посылает в ответ свой адрес, код выполненной функции и информационное поле (см. таблицу 13). Информационное поле содержит 2 байт: адрес первого регистра – всегда равен 0x000A (2 байт) и количество регистров – равно 0x001 (2 байт).

Таблица 13 – Допустимые значения для ответа

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x10
Адрес первого регистра	2	0x000A
Количество регистров	2	0x0001

3.2.2.4 Вариант ответа терминала/шкафа в случае ошибки приведен в таблице 14.

Таблица 14 – Допустимые значения для ответа в случае ошибки

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x90
Код ошибки	1	02 или 03
Примечание – «02» – недопустимый адрес в поле данных, «03» – недопустимое значение в поле данных.		

Сброс разрешен при установке флажка в пункте **Нажатие кнопки «Сброс» разрешено** в ПО программы **АРМ-релейщика**.

Примечание – Более подробное описание удаленного сброса приведено в руководстве оператора ЭКРА.00006-07 34 01 «Программа АРМ-релейщика (комплекс программ EKRASMS-SP)».

Если удаленный сброс прошел успешно, в регистраторе событий для 1 группы появится событие «Сброс», для 2 группы событие «Сброс» появится при условии, что сигнал заведен на регистрацию в конфигурации.

3.3 Функция 17 (0x11). Получение информации об адресуемом устройстве

Данное сообщение запрашивает информацию о терминале/шкафе. Также данное сообщение используется для определения присутствия терминала/шкафа на связи. Широковещательный запрос не поддерживается. Информационное поле данного сообщения является пустым.

Допустимые значения для запроса и ответа данных приведены в таблицах 15 – 16.

Таблица 15 – Допустимые значения для запроса

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x11

Таблица 16 – Допустимые значения для ответа

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x11
Количество байт данных	1	72
Имя файла конфигурации	33	строка\0
Номер порта	1	0,1,...,5
Код функционального назначения терминала	1	1,2,...,6
Резерв	3	0x000000
Описание поставки	32	строка\0
Наименование шкафа	20	строка\0
Порядковый номер шкафа	2	0,1,...
Номер полукомплекта	1	0, 1, 2, 3 или 4
Версия терм. программы	8	строка\0
Защищаемый объект	32	строка\0

Терминал/шкаф находится на связи, если на запрос было получено ответное сообщение, соответствующее описанию в таблице 16.

Пример запроса и ответа на получение информации о терминале/шкафе приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Пример запроса и ответа на получение информации о терминале/шкафе

Запрос		Ответ	
Имя поля	(Hex)	Имя поля	(Hex)
Функция	0x11	Функция	0x11
		Количество байт данных	0x48

Запрос		Ответ	
Имя поля	(Hex)	Имя поля	(Hex)
		Имя файла конфигурации	s113388.czg
		Номер порта	1
		Код функционального назначения	1
		Резерв	0x000000
		Описание поставки	Жигулев. ГЭС
		Наименование шкафа	ШЭ1111.33
		Порядковый номер шкафа	8
		Номер полукомплекта	1
		Версия терм. программы	2.8.0.0
		Защищаемый объект	Г – 15

3.4 Чтение аналоговых входов

3.4.1 Функция позволяет пользователю получать двоичное содержимое амплитуды, угла и частоты сигнала, упакованных в 16-ти разрядные регистры адресуемого терминала/шкафа.

Алгоритм чтения аналоговых входов:

- 1) установить формат получения амплитуды (16-ая функция);
- 2) записать команду обновления измерений (16-ая функция);
- 3) прочитайте значения аналоговых входов (3-я функция).

3.4.2 В версиях ПО ниже 7.1.0.1 для настройки формата получаемого значения амплитуды следует установить 16-ой функцией соответствующее значение в регистр по адресу 0x000B:

- «0» – в номиналах;
- «1» – в абсолютных величинах (значение по умолчанию);
- «2» – абсолютные величины в первичных цепях.

В версиях ПО 7.1.0.1 и выше настройка не требуется. Все значения передаются в формате абсолютных величин.

3.4.3 Для подготовки новых значений аналоговых входов следует установить 16-ой функцией значение «1» в регистр по адресу 0x008B. После этой команды можно считывать измерения аналоговых входов. Этот адрес доступен для ПО терминала/шкафа, начиная с версии 6.0.1.0.136.

3.4.4 Для каждого аналогового входа в буфере хранятся значения амплитуды, угла и частоты. Эти значения упакованы в шесть 16-ти разрядных регистров: два регистра на каждое значение – формат хранения **float** (число с плавающей точкой) (см. таблицу 18).

Таблица 18 – Пример расположения в памяти значения амплитуды, угла и частоты

Имя регистра	Адрес регистра	Байт числа
Ток I Y, фаза А, действующее значение	0x4D04	1
		0
	0x4D05	3
		2
Ток I Y, фаза А, угол	0x4D06	1
		0
	0x4D07	3
		2
Ток I Y, фаза А, частота	0x4D08	1
		0
	0x4D09	3
		2
Ток I Y, фаза В, действующее значение	0x4D0A	1
		0
	0x4D0B	3
		2
Ток I Y, фаза В, угол	0x4D0C	1
		0
	0x4D0D	3
		2
Ток I Y, фаза В, частота	0x4D0E	1
		0
	0x4D0F	3
		2

Примечание – Адреса регистров могут отличаться в зависимости от проекта. Актуальные значения можно получить, сформировав отчет "Описание данных для Modbus" в АРМ-релейщика или конфигураторе. Методика формирования отчета изложена в инструкции по формированию списка сигналов, доступных по протоколам связи, ЭКРА.650321.019 И «Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200».

Широковещательный режим не поддерживается. Помимо полей адреса терминала/шкафа и функции, сообщение требует, чтобы информационное поле содержало номер (адрес) первого запрошенного регистра и число 16-ти битных регистров для чтения.

Формат **float** занимает два 16-ти битных регистра. В соответствии с требованиями протокола, в запросе сначала идет старший байт, а затем младший.

3.4.5 Для того чтобы использовать значения углов, следует выбрать один из сигналов как базовый. Для вычисления угла сигнала относительно базового используется следующая формула:

$$\text{AngleiB} = \text{Anglei} - \text{AngleB}; \quad (1)$$

$$\text{if}(\text{AngleiB} > 180.0) \text{ AngleiB} = \text{AngleiB} - 360.0; \quad (2)$$

else if(AngleiB < -180.0) AngleiB = AngleiB + 360.0; (3)

где AngleiB – угол сигнала i относительно базового;

Anglei – прочитанное значение угла i-го сигнала;

AngleB – прочитанное значение угла базового сигнала.

Адресация позволяет получить за каждый запрос до 125 регистров, на каждый аналоговый вход требуется шесть регистров: два для значения амплитуды, два для значения угла, два для значения частоты ($125 / 6$ (амплитуда(2)+угол(2)+частота(2)) = 20), т.е. один запрос позволяет получить параметры 20 аналоговых входов. Данные параметры занимают 120 регистров. Начальный адрес для чтения аналоговых измерений 0x4D04. Количество доступных адресов зависит от проекта, но не превышает регистра с адресом 0x5103. Регистры нумеруются с нуля. Допустимые значения для запроса данных приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Допустимые значения для запроса

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x03
Адрес первого регистра	2	0x4D04 – 0x5103
Количество регистров	2	0x0001 – 0x007D

3.4.6 Адресуемый терминал/шкаф посылает в ответ свой адрес, код выполненной функции и информационное поле (см. таблицу 20). Поле «Количество байт данных» содержит 1 байт, описывающий количество возвращаемых байт данных. Длина каждого регистра данных – 2 байт. Первый байт данных в посылке является старшим байтом регистра, второй – младшим.

Порядок следования слов в типе float от младшего байта к старшему байту. Сначала передается младший байт, затем старший байт. Если требуется получить значение более чем 125 регистров, то необходимо выполнить несколько последовательных запросов.

Таблица 20 – Допустимые значения для ответа

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x03
Количество байт данных	1	2 x N*
Значение регистров	N* x 2	0x0000 – 0xFFFF

* Количество регистров.

3.4.7 В таблице 21 приведен вариант ответа терминала/шкафа в случае ошибки.

Таблица 21 – Допустимые значения для ответа в случае ошибки

Имя поля	Размер поля, байт	Допустимые значения
Адрес терминала	1	1 – 247
Функция	1	0x83
Код ошибки	1	02 или 03
Примечание – «02» – недопустимый адрес в поле данных, «03» – недопустимое значение в поле данных.		

3.4.8 В таблице 22 приведен пример запроса и ответа на чтение регистров с первым аналоговым входом.

Таблица 22 – Пример запроса и ответа на чтение регистров с первым аналоговым входом

Запрос		Ответ	
Имя поля	(Hex)	Имя поля	(Hex)
Функция	0x03	Функция	0x03
Адрес первого регистра (ст.)	0x4D	Количество байт данных	0x04
Адрес первого регистра (мл.)	0x04	Значение регистра1 (ст.)	0x00
Количество регистров (ст.)	0x00	Значение регистра1 (мл.)	0x0A
Количество регистров (мл.)	0x02	Значение регистра2 (ст.)	0x00
		Значение регистра2 (мл.)	0x00

Содержимое регистра представлено как две байтовые величины «00 0A» в шестнадцатеричном формате или 10 в десятичном формате.

3.5 Алгоритм чтения регистратора

3.5.1 Регистратор позволяет хранить время изменения битовых событий. Все события разделены на группы для удобства работы с ними. При упаковке всех событий в 16-ти разрядные слова и сложении их в порядке возрастания номера группы получится срез состояния сигналов. Срез состояния сигналов – это состояние всех сигналов в заданный момент времени.

3.5.2 Следующие шаги следует выполнить только при первом чтении регистратора, когда еще нет истории или она испорчена и требуется прочитать регистратор с самого старого хранимого события:

1) сбросить указатель самого старого события. Для этого следует 16-й функцией установить в 0 значение 16-ти битного регистра по адресу 0x0008;

2) прочитать срез состояния сигналов на момент самого старого, хранимого в регистраторе события. Для этого следует прочитать значения **K** 16-ти разрядных регистров по адресу 0x0BD5, где **K** – размер среза сигналов в словах;

3) получить новые события.

3.5.3 Возможен вариант чтения событий без чтения среза сигналов. Чтение начального среза сигналов необходимо для того, чтобы знать значения сигналов, изменения которых вы-

теснились из регистратора. В данном случае значения вытесненных сигналов можно прочитать из буфера текущих величин.

3.5.4 Для получения новых событий, т.е. обновления регистратора, следует выполнить следующие шаги:

1) запросить количество новых событий. Прочитать для этого значение 16-ти битного регистра по адресу 0x090C;

2) если количество новых событий (N) равно 0, то чтение новых событий выполнено, иначе продолжить;

3) прочитать события регистратора из буфера. В буфере находятся события, полученные после запроса, описанного в шаге 1. Буфер находится по адресу 0x090D. Буфер рассчитан на 100 событий.

4) подтвердить, что события прочитаны, записав в 16-ти битный регистр по адресу 0x00009 значение 0;

5) перейти к 1-му шагу.

3.5.5 События в буфере расположены друг за другом (таблица 23).

Таблица 23 – Расположение событий в буфере

Событие 1	Событие 2	Событие 3	...	Событие N
-----------	-----------	-----------	-----	-----------

Формат события продемонстрирован в таблице 24.

Таблица 24 – Формат события

Слово	Формат числа	Старший байт	Младший байт
0	BCD	Минута	Секунда
1	BCD	День	Час
2	BCD	Год	Месяц
3	HEX	Миллисекунда	
Слово	Формат числа	Старший байт	Младший байт
4	HEX	Номер группы	
5	HEX	Номер события в группе	
6	HEX	–	Состояние бита

3.5.6 Номер группы от 1 до 6, номер события в группе от 0 до количества событий в группе. Общий размер всех групп, упакованных в 16-разрядные слова, зависит от конфигурации (см. в таблице 25). Более подробную информацию можно посмотреть в программе **АРМ-релейщика**. Выбрать пункт главного меню **Устройство -> Отчеты -> Описание данных для ModBus** (см. рисунок 1). В регистраторе доступны только те события, которые заведены на регистрацию в конфигурации.

Примечание – Более подробное описание конфигурирования параметров регистрирования приведено в руководстве оператора ЭКРА.00006-07 34 01«Программа АРМ-релейщика (комплекс программ ЕКРАSMS-SP)».

Таблица 25 – Общий размер всех групп, упакованных в 16-разрядные слова

Номер группы	Размер группы упакованной в 16-разрядные слова	Наименование группы	Примечание
1	2	Логические сигналы состояния терминала/шкафа и его функций*	Битовые данные упакованы в слова.
2	Зависит от проекта	Входы шкафа	Битовые данные упакованы в слова. Порядок входов матрицы по функциональной схеме
3	Зависит от проекта	Приемные цепи	Битовые данные упакованы в слова. Порядок приемных цепей по функциональной схеме
4	Зависит от проекта	Ввод/вывод защит	Битовые данные упакованы в слова. Порядок защит по функциональной схеме
5	Зависит от проекта	Выходные цепи	Битовые данные упакованы в слова. Порядок выходов матрицы по функциональной схеме
6	4	Состояние терминала/шкафа	Битовые данные упакованы в слова. Доступны следующие данные: 0-й бит – Шкаф в работе 8-й бит – Неисправность аварийная 9-й бит – Аварийная сигнализация

* Только для версии ПО 7.1.0.0 терминала и выше.

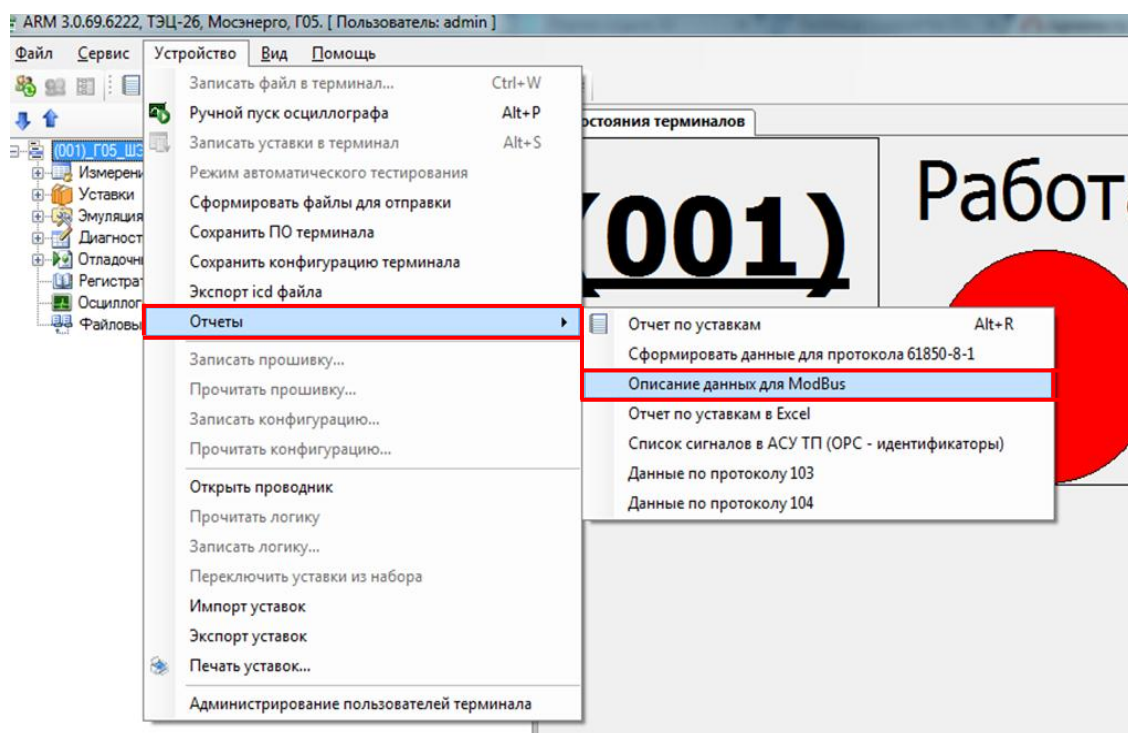


Рисунок 1 – Выбор пункта Описание данных для ModBus

Перечень терминов

Код ошибки – число характеризующее ошибку при работе протокола ModBus.

Регистр – 16-ти битное слово, доступное для чтения и записи.

Функция – число, которое сообщает устройству, какие данные или выполнение какого действия требуется от него.

Широковещательный режим – режим, при котором данные по протоколу ModBus получают и обрабатывают все устройства.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1	–	1-21	22, 23	–	23	ЭКРА.1048-2016			05.07.16
2	–	1-23	–	–	23	ЭКРА.1773-2016			30.09.16



ООО НПП «ЭКРА»

Адрес: 428003, РФ, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

Тел./факс: (8352) 22-01-10 (многоканальный)
22-01-30 (автосекретарь)

E-mail: ekra@ekra.ru
ekra3@ekra.ru

Web: <http://www.ekra.ru>

Отдел наладки и сервиса (наладка, обслуживание, рекламации)

Тел: (8352) 22-01-13 (прямой),

8-800-250-8352 (круглосуточно, звонок по России бесплатный)

E-mail: support@ekra.ru